


東三河地域の上水道

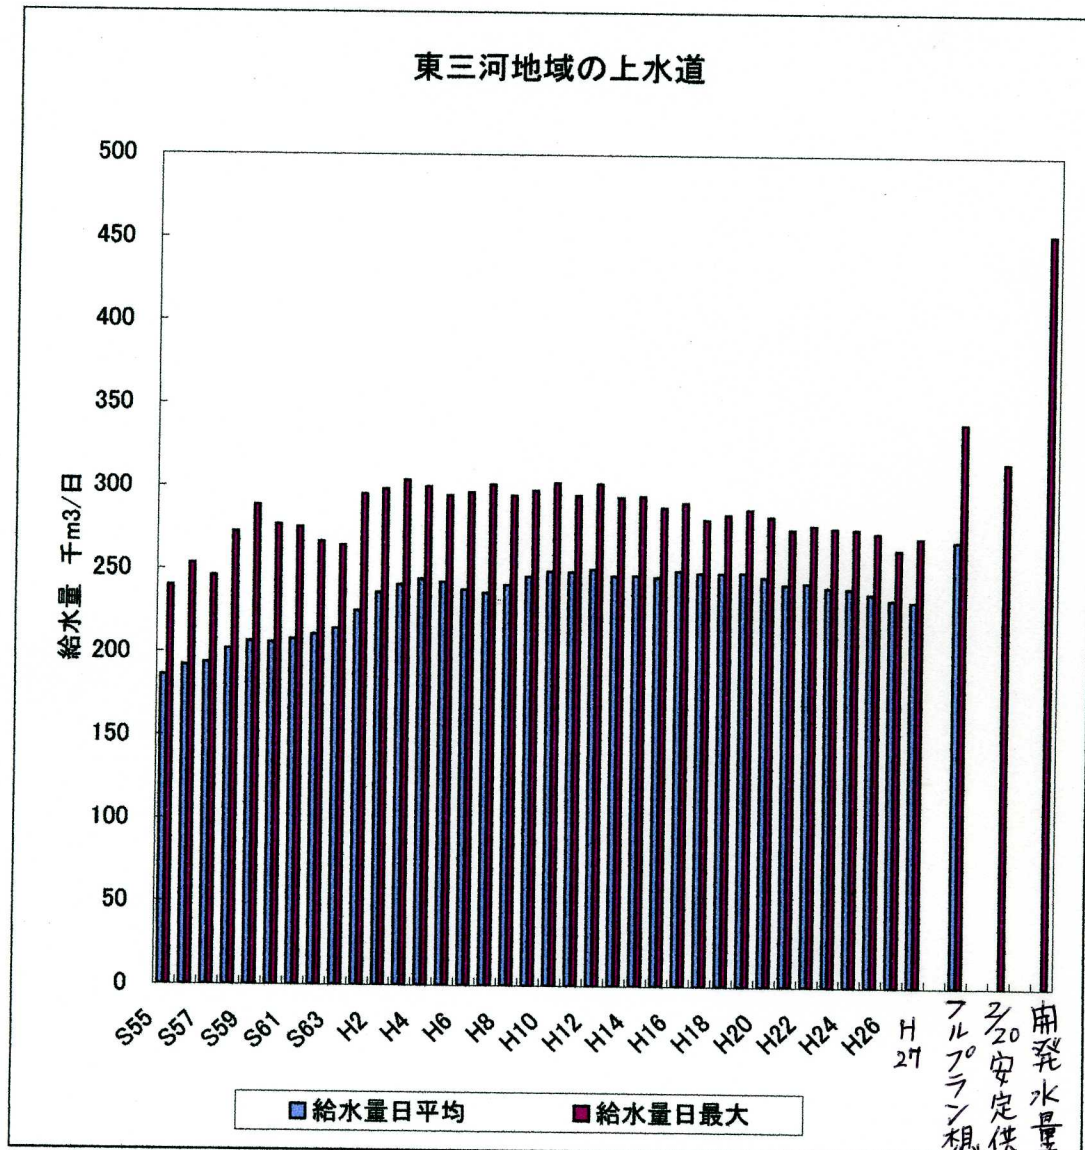

豊川水系フルプラン：目標年度H27(2015)年度

開発水量：豊川用水2.66m³/sec, 豊川総合1.52m³/sec, 自流および地下水1.06m³/sec

近20安定供給可能量：(豊川用水および豊川総合の開発水量) × 0.62 + 自流および地下水
 日給水量 = 60 × 60 × 24 × 毎秒の給水量

資料出典：愛知県の水道，国土審議会水資源開発分科会豊川部会資料(H17.12.13)